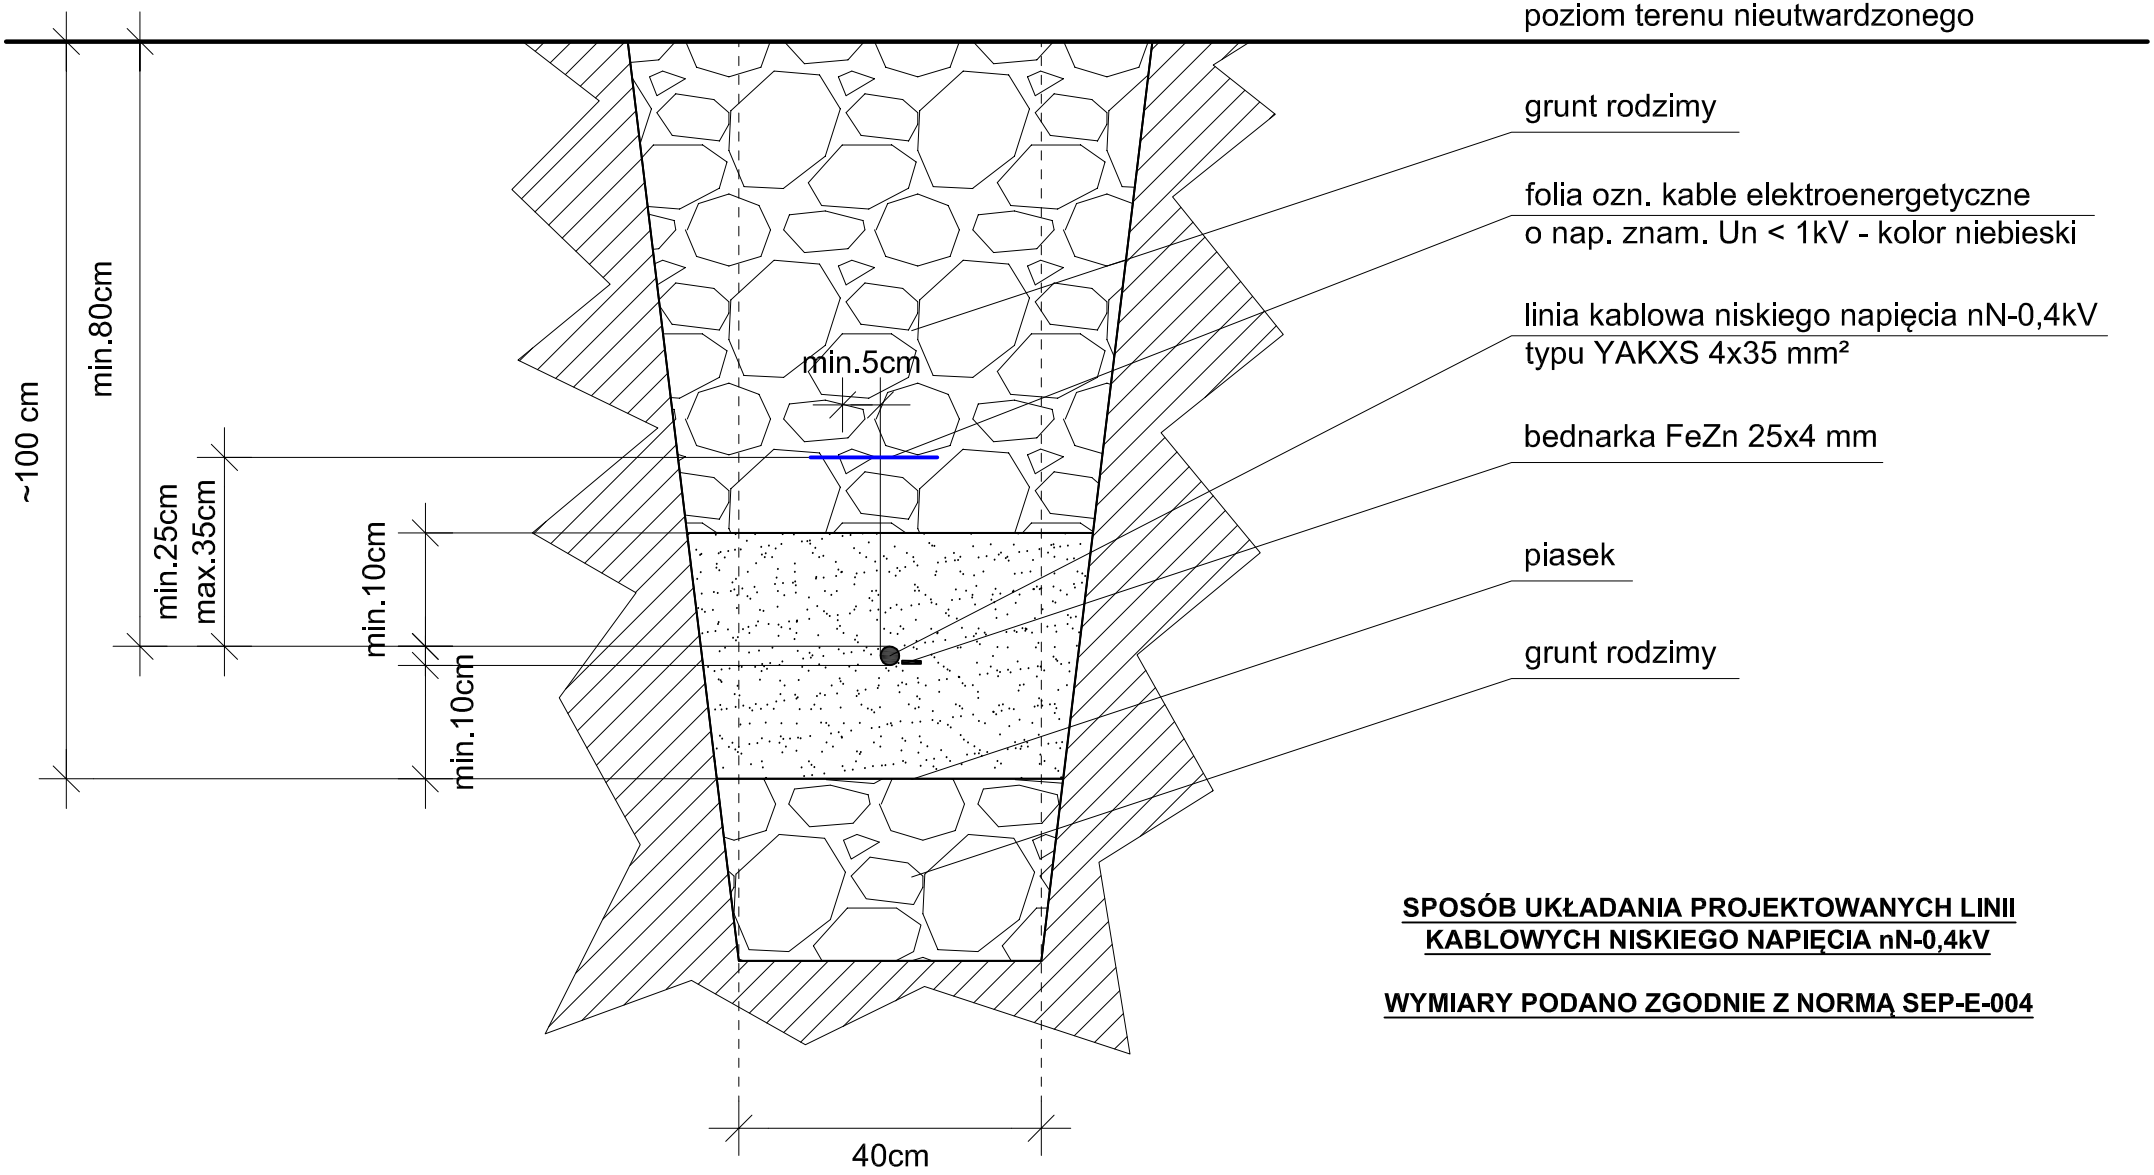

SPOSÓB UKŁADANIA PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA nN-0,4kV

WYMIARY PODANO ZGODNIE Z NORMĄ SEP-E-004

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
ELCONT Sp. J. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz Trzebownisko 928 C 36-001 Trzebownisko www.elcont.pl	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	

Inwestor:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Lokalizacja:
jedn. ew.: 240802_1 Mikołów
obręb ew.: 0029 Mikołów
działki ew.nr: 462/10, 437/10, 465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198, 478/199, 468/200, 426/14, 427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8, 778/202, 780/201, 782/201, 784/198, 533/199, 461/201, 458/202, 471/199, 532/199, 526/9, 469/200, 565/199, 566/199, 792/198

Nazwa zadania: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1KV W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU - OES MIKOŁÓW"

Treść rys.: PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROWADZENIA LINII KABLOWYCH W TERENIE

Rys.: E/1
Stadium: PBW
Skala: 1:10
Data: 08.2022