
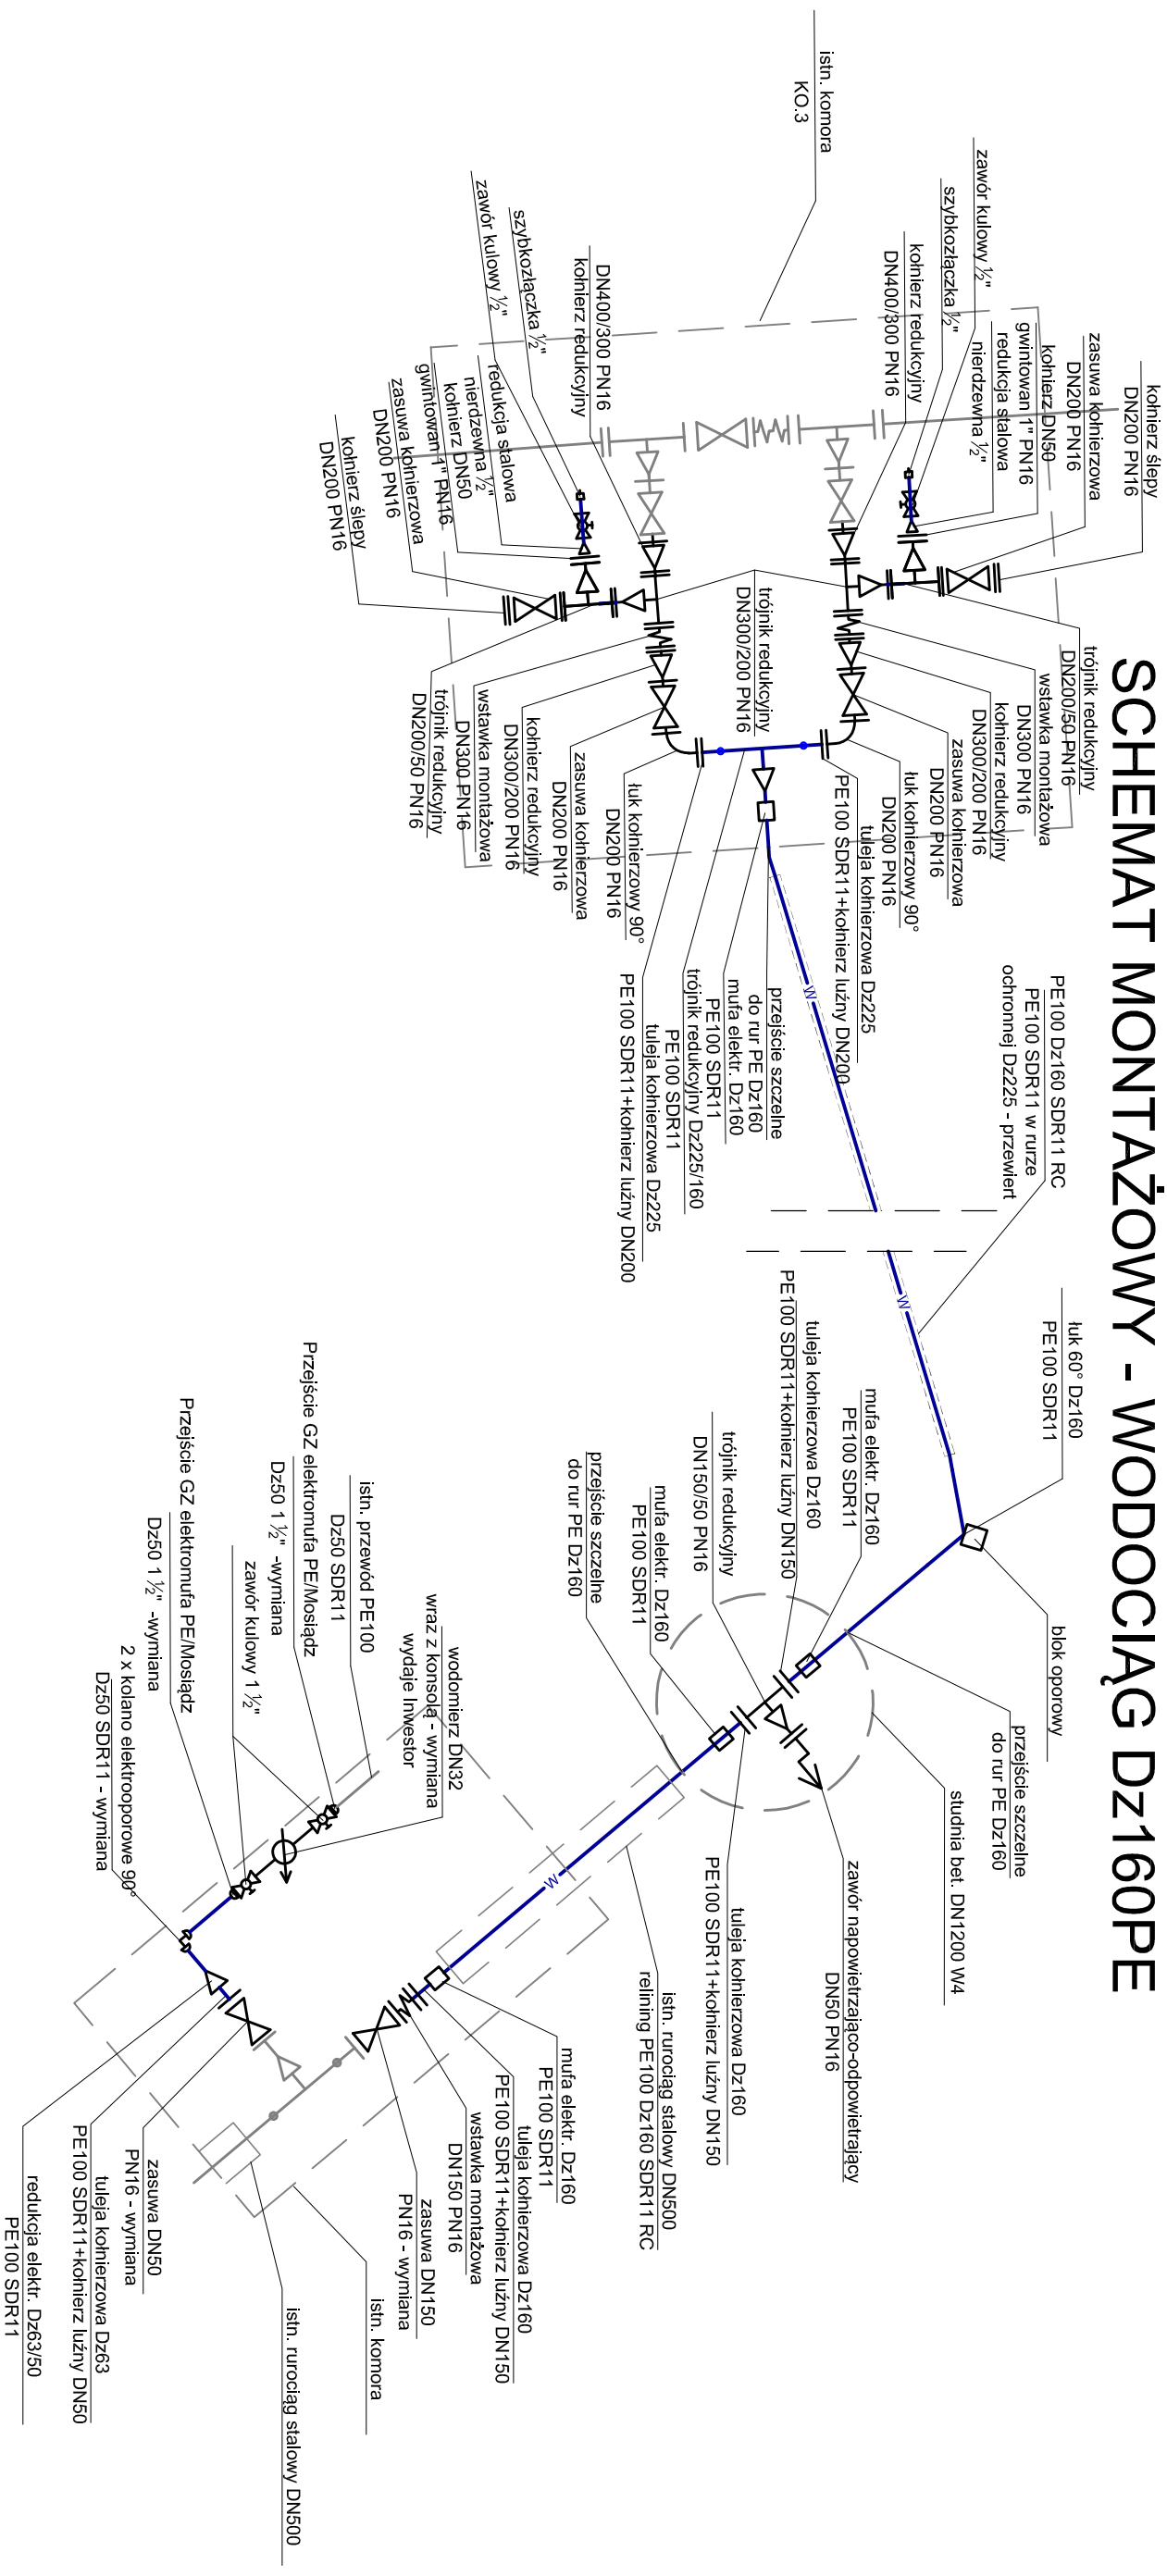






# SCHEMAT MONTAŻOWY - WODOCIĄG DZ160PE



1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z PZT, profilem i rysunkami szczegółowymi komór.
  2. Łuki gięte na trasie projektowanej sieci wodociągowej wykonywać zgodnie z dopuszczalnym promieniem gięcia dla rur z materiału PE i odpowiednio dla danej średnicy.
  3. Ilościowe zestawienie materiałów zostało podane w opisie technicznym.
4. Przeglądzie przez ściany komór wykonywać z zastosowaniem systemowego przejścia szczególnego

**Uwagi:**

Zadanie inwestycyjne:									
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wodociągu PE Dzl60 na odcinku Mystowice – Dzieckowice (ul. Długa)"									
Adres zamierzenia inwestycyjnego:									
Mystowice – Dzieckowice; ul. Długa									
Obiekt:			Skala	—		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	BUDOWA WODOCIĄGU PE Dzl60mm		Projektant	Specj.	03.2023	Aleksander HAWRYLEWICZ Instalacja w zakresie sieci instalag i urządzeń ogrzewk, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych	SLK/004/7 P00S/04		
			Projektant	Specj.	03.2023	Arkadiusz WOLAK Instalacja w zakresie sieci instalag i urządzeń ogrzewk, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych	SLK/9321 PWBS/20		
			Opracował	Specj.	03.2023	Arkadiusz WOLAK Instalacja w zakresie sieci instalag i urządzeń ogrzewk, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych	SLK/9321 PWBS/20		
			Sprawdz.	Specj.	03.2023	David KOŚCIAŃSKI Instalacja w zakresie sieci instalag i urządzeń ogrzewk, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych	409/02		
Przedmiot rysunku:		Stadium	Kierownik	Specj.	03.2023	Aleksander HAWRYLEWICZ Instalacja w zakresie sieci instalag i urządzeń ogrzewk, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych	SLK/004/7 P00S/04		
			PB	Zamawiający: Górnoślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 40-026, ul. Wojeńdzka 19					

