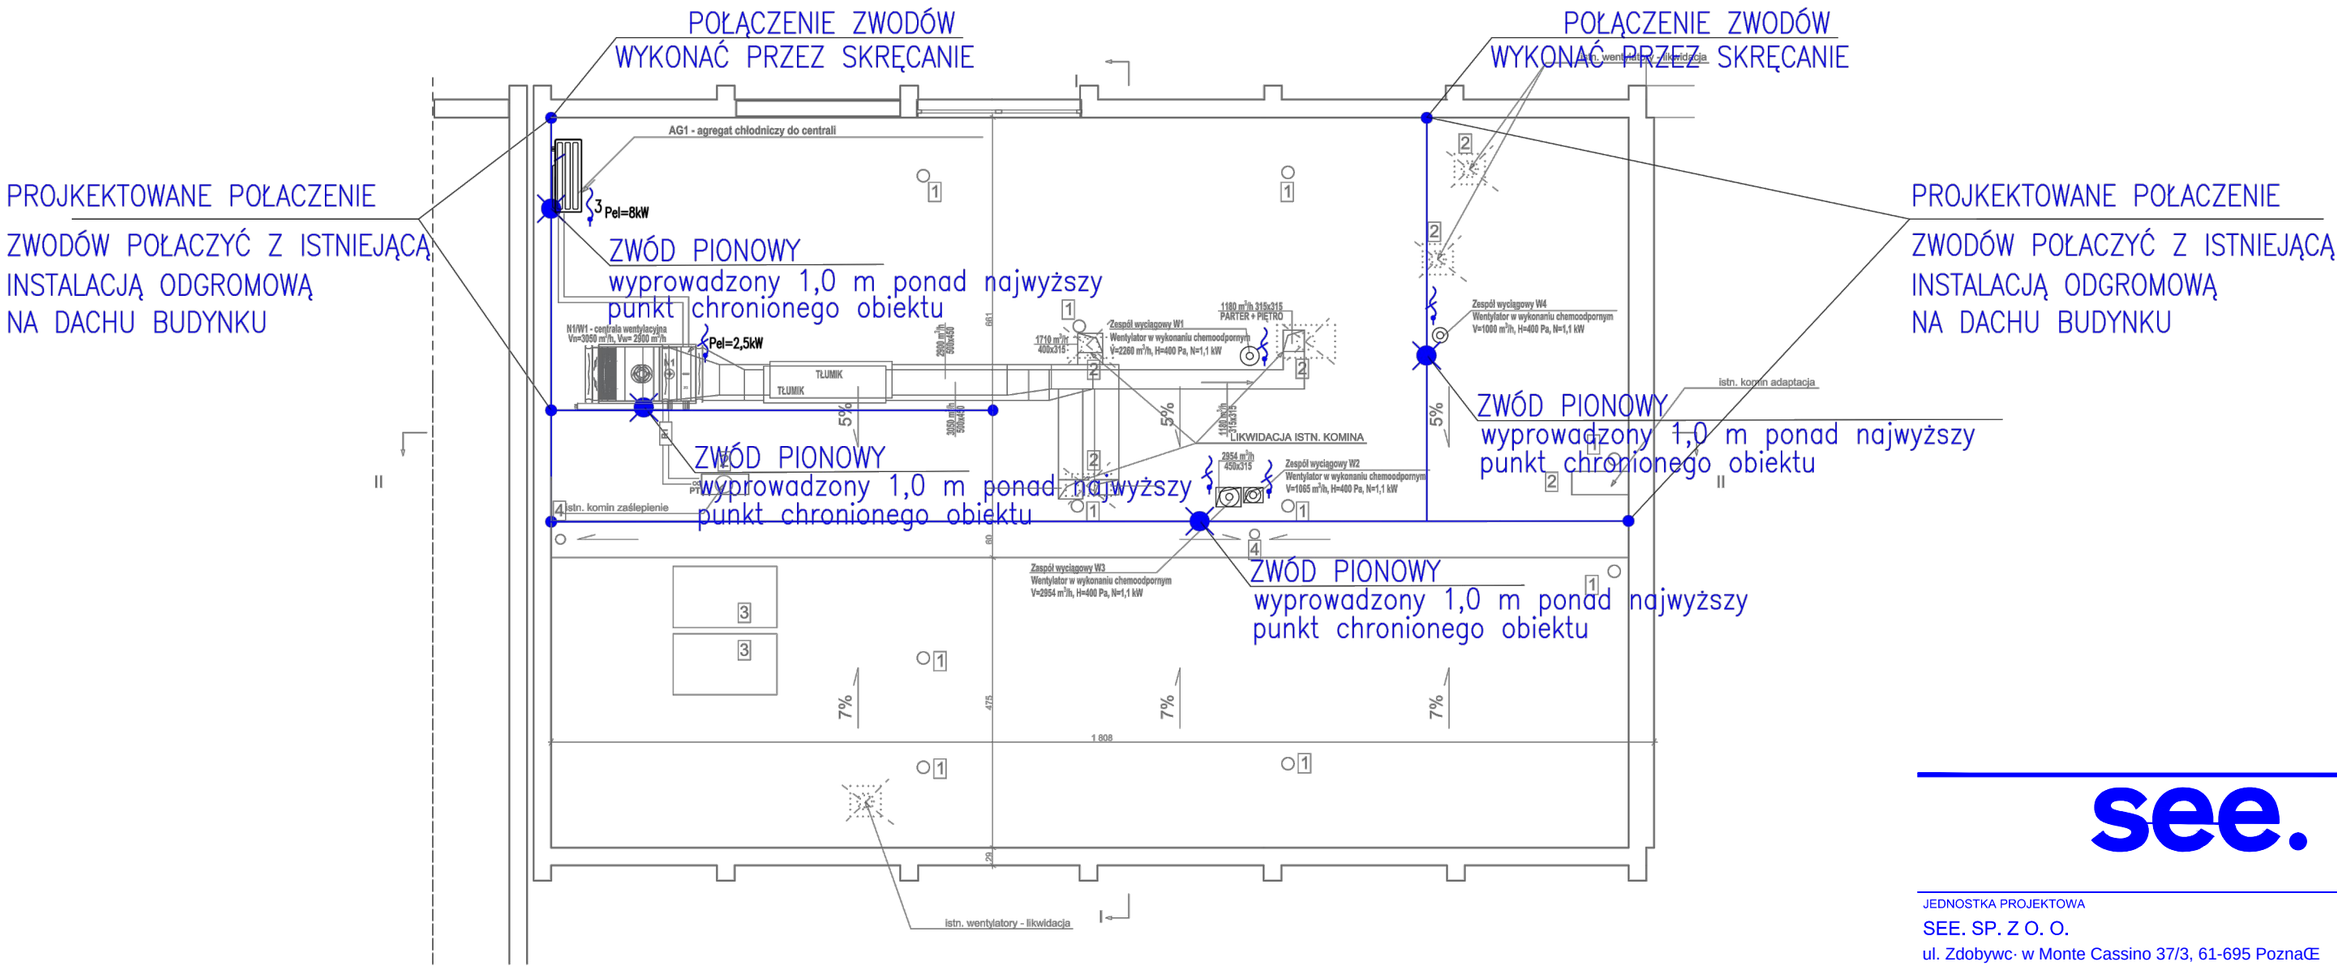

OZNACZENIA:

——— – projektowane zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego ø 8 mm

UWAGI:

1. Zacisk probierczy umieścić w skrzynce kontrolnej na wysokości 0,5m
2. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN–EN 62305
3. Wszystkie urządzenia i elementy konstrukcji metalowych wychodzących ponad dach chronić instalacją odgromową
4. Metalowe korpusy urządzeń, elementy konstrukcji podlegających ochronie objąć połączeniami wyrównawczymi (połączyć z szyną SW)
5. Instalacji odgromowej na dachu nie łączyć galwanicznie z szyną SW zachować niezbędne odstępy izolacyjne

see.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SEE. SP. Z O. O.
ul. Zdobywc· w Monte Cassino 37/3, 61-695 PoznaŒ

INWESTOR
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

INWESTYCJA
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeŒ socjalno-laboratoryjnych - ZUW DzieĺkowiceRYSUNEK

INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT

NUMER
E06

SKALA
1:100

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inŨ Marcin Besterda nr upr. WKP/0152/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY
mgr inŨ MichałBŃk nr upr. WKP/0211/POOE/19

ZESPOŁ PROJEKTOWY

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	MIEJSCE I DATA
PB zamienny	Elektryczna	Poznań, 08.08.2022