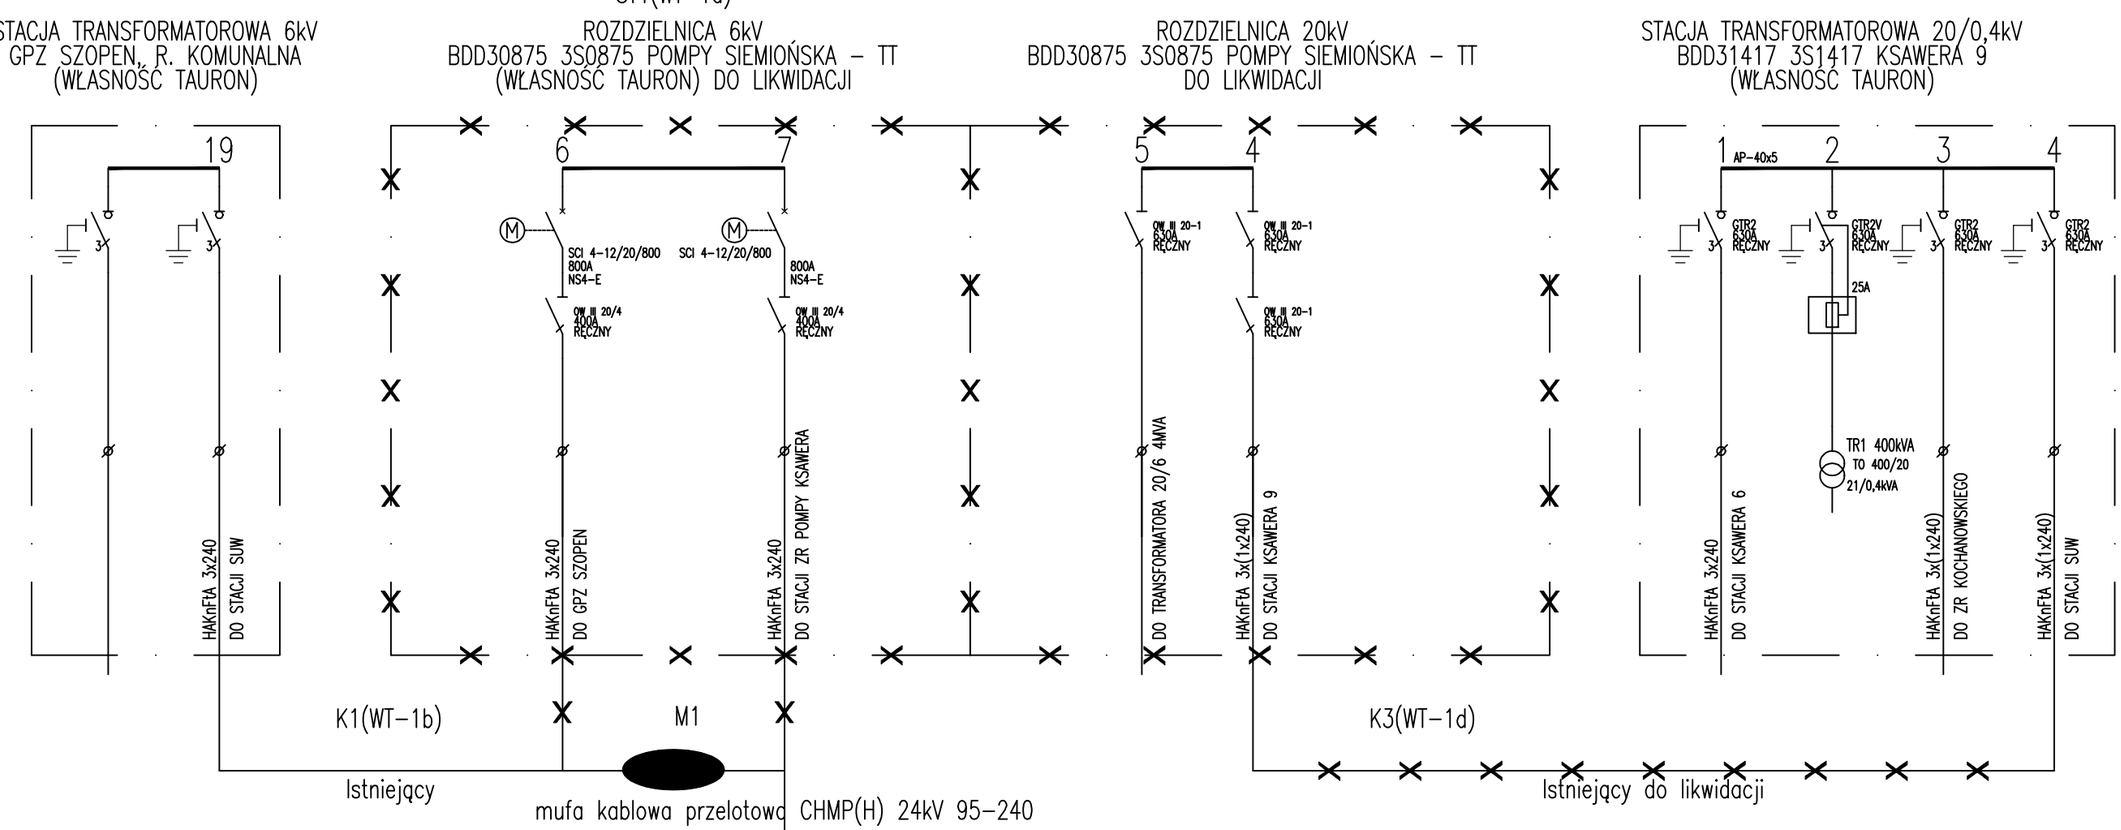

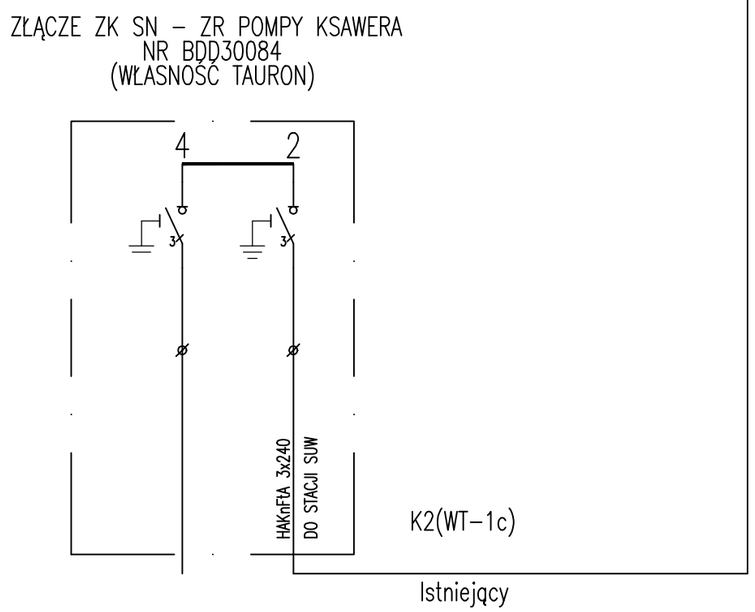

LEGENDA:

ST1(WT-1a) - stacja transformatorowa BDD30875 3S0875 POMPY SIEMIOŃSKA - TT - istniejąca do likwidacji,
K1(WT-1b) - Linia kablowa SN 6kV od stacji BDD30875 - GPZ typu HAKnFtA 3x240 - istniejąca do zmufowania,
K2(WT-1c) - Linia kablowa SN od złącza BDD30084 - do stacji BDD30875 typu HAKnFtA 3x240 - istniejąca do zmufowania,
K3(WT-1d) - Linia kablowa SN od stacji BDD31417 - do stacji BDD30875 typu HAKnFtA 3x(1x240) - istniejąca do likwidacji,
M1 - Mufa kablowa przelotowa CHMP(H)3 24kV 95-240.

W nawiasach odniesienia do warunków techn. usunięcia kolizji nr TD/OBD/OME/2021-09-27.

TEMAT:	Projekt techniczny usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej z projektowaną inwestycją: Projekt rozbiórki obiektów Stacji Uzdatniania Wody Będzin.			
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY			
ADRES:	SUW Będzin, 42-500 Będzin, ul. Siemońska 45 działki nr: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18			DATA: 11.2021 r.
INWESTOR:	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice			SKALA: -
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY			NR RYS. IEL201
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Pierchała	SLK/7536/PWBE/17		
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Zielonka	SLK/1262/POOE/06		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-		

A3