

Załącznik nr 5 Warunki przyłączenia nr. WP/115112/2025/O06R02 z dnia 13.11.2025r



Bielsko-Biała, 2025-11-13

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/115112/2025/O06R02 z dnia 2025-11-13

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Strumień – zmiana sposobu zasilania obiektu

Adres przyłączanego obiektu: ul. Brodeckiego 17

43-246 Strumień

numery działek: 3253/2

Odpowiadając na wniosek z dnia 2025-10-24, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **120,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **IV** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: projektowany zestaw łączowo-pomiarowy zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBC22585 Strumień Wałowa.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe wyjściowe rozłącznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekładnikami prądowymi w zestawie łączowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe wyjściowe rozłącznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekładnikami prądowymi w zestawie łączowo-pomiarowym.

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przyłączy: zabudowy w granicy działki Przyłączanego Podmiotu zestawu łączowo-pomiarowego typu ZK2a-1PP-X, zlokalizowanego od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego, z dostępem do niego od strony zewnętrznej działki.

Uwaga:

Zakres budowy części łączowej (ZK2a) ww. zestawu, ujęto również w warunkach przyłączenia nr WP/115244/2025/O06R02.

b) w zakresie sieci: budowy linii kablowej nN o przekroju 4 x 240 mm² (dł. ok. 65 m), z wolnego pola rozdzielnic nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBC22585 Strumień Wałowa do projektowanego zestawu, o którym mowa w pkt IA.3.a),

c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: .

c1) budowy instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu łączowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu,

c2) unieczynnienie istniejącego układu zasilania obiektu (SN).

4. układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układu: półpośredni, dla którego wymagania techniczne określone są w aktualnie obowiązującej IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie łączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.

5. Zabezpieczenia główne:

a) prąd znamionowy: 200 A,

b) rodzaj: rozłącznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w zestawie łączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.

„Opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach przedsięwzięcia pn.
Wykonanie modernizacji zasilania w energię elektryczną polegającą na przejściu zasilania ze średniego napięcia 6kV na napięcie niskie 0,4kV na wyłączonym z eksploatacji obiekcie SUW Strumień wraz ze zmianą zasilania dla budynku SUW Strumień oraz budynku administracyjnego”

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej rzyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć 0,4 kV pracuje w układzie: TN-C.

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
- przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- przerw planowanych – 35 godz.,
- przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Keiper Krzysztof

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączenia, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/115112/2025/O06R02.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia


1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.

„Opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach przedsięwzięcia pn.
Wykonanie modernizacji zasilania w energię elektryczną polegającą na przejściu zasilania ze średniego napięcia 6kV na napięcie niskie 0,4kV na wyłączonym z eksploatacji obiekcie SUW Strumień wraz ze zmianą zasilania dla budynku SUW Strumień oraz budynku administracyjnego”

5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponad umowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
11. **Zakres prac określony w pkt. IA.3. lit. b) został ujęty również w warunkach przyłączenia nr: WP/115244/2025/O06R02.**

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją przyłącza.

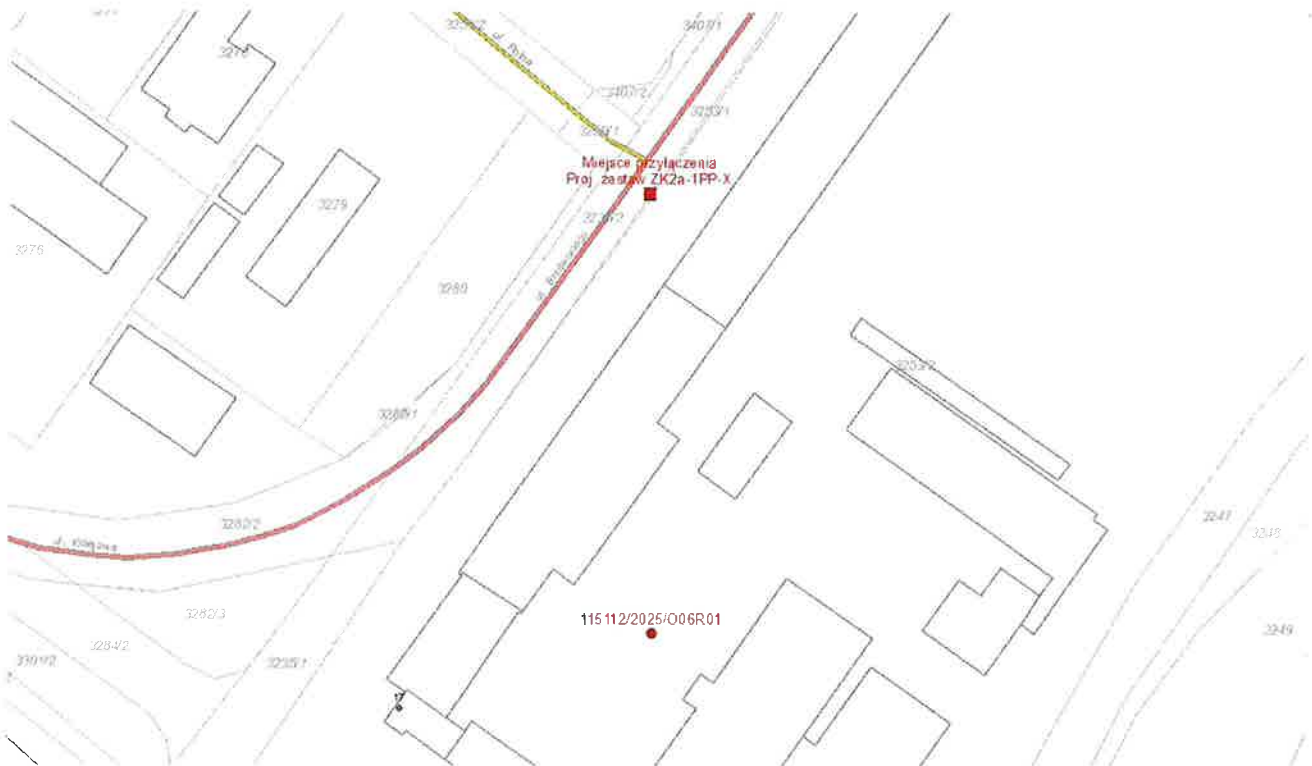

Załącznik nr 6 Warunki przyłączenia nr. WP/115244/2025/O06R02 z dnia 13.11.2025r



Bielsko-Biała, 2025-11-13

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/115244/2025/O06R02 z dnia 2025-11-13

Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres przyłączanego obiektu: ul. Brodeckiego 17

43-246 Strumień

numery działek: 3253/2

Odpowiadając na wniosek z dnia 2025-10-24, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **23,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: projektowany zestaw złączowo-pomiarowy zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBC22585 Strumień Wałowa,
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe wyjściowe aparatu za licznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe wyjściowe aparatu za licznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przyłącza: zabudowy w granicy działki Przyłączanego Podmiotu zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK2a-5P-X, zlokalizowanego od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego, z dostępem do niego od strony zewnętrznej działki.

Uwaga:

Zakres budowy części złączowej (ZK2a) ww. zestawu, ujęto również w warunkach przyłączenia nr WP/115112/2025/O06R02.

b) w zakresie sieci: budowy linii kablowej nN o przekroju 4 x 240 mm² (dł. ok. 65 m), z wolnego pola rozdzielnic nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBC22585 Strumień Wałowa do projektowanego zestawu, o którym mowa w pkt IA.3.a),

c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:

c1) budowy instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu złączowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu,

c2) unieczynnienie istniejącego układu zasilania budynku

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazowy (5 szt.),

b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym.

5. Zabezpieczenia główne (5 szt.):

5.1. Mieszkanie typ 1 (4 szt.)

a) rodzaj: 1-fazowy wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),

b) prąd znamionowy: 25 A,

c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym.

5.2. Administracja typ 1 (1 szt.)

a) rodzaj: 1-fazowy wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),

b) prąd znamionowy: 16 A,

c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym.

5. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.

6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

7. Sieć 0,4 kV pracuje w układzie: TN-C.

„Opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach przedsięwzięcia pn.
Wykonanie modernizacji zasilania w energię elektryczną polegającą na przejściu zasilania ze średniego napięcia 6kV na napięcie niskie 0,4kV na wyłączonym z eksploatacji obiekcie SUW Strumień wraz ze zmianą zasilania dla budynku SUW Strumień oraz budynku administracyjnego”

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
- przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- przerw planowanych – 35 godz.,
- przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Keiper Krzysztof

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/115244/2025/O06R02.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne

„Opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach przedsięwzięcia pn.
Wykonanie modernizacji zasilania w energii elektryczną polegającą na przejściu zasilania ze średniego napięcia 6kV na
napięcie niskie 0,4kV na wyłączonym z eksploatacji obiekcie SUW Strumień wraz ze zmianą zasilania dla budynku
SUW Strumień oraz budynku administracyjnego”

źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponad umowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.

10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.auron-dystrybucja.pl

11. **Zakres prac określony w pkt. IA.3. lit. b) został ujęty również w warunkach przyłączenia nr: WP/115112/2025/O06R02.**

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją przyłącza.

